

EDAR El Berrueco

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

El Berrueco

EN SERVICIO DESDE

1991

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
334 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
1.600 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Desbaste con reja de limpieza manual
- Reja automática y by-pass
- Arqueta de distribución
- Fosa séptica
- 2 lechos bacterianos
(primera y segunda etapa)
- Arqueta by-pass
- Fosa clarificadora
- Recirculación de fangos

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Extraídos por camión succionador
- Número de líneas: 2

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

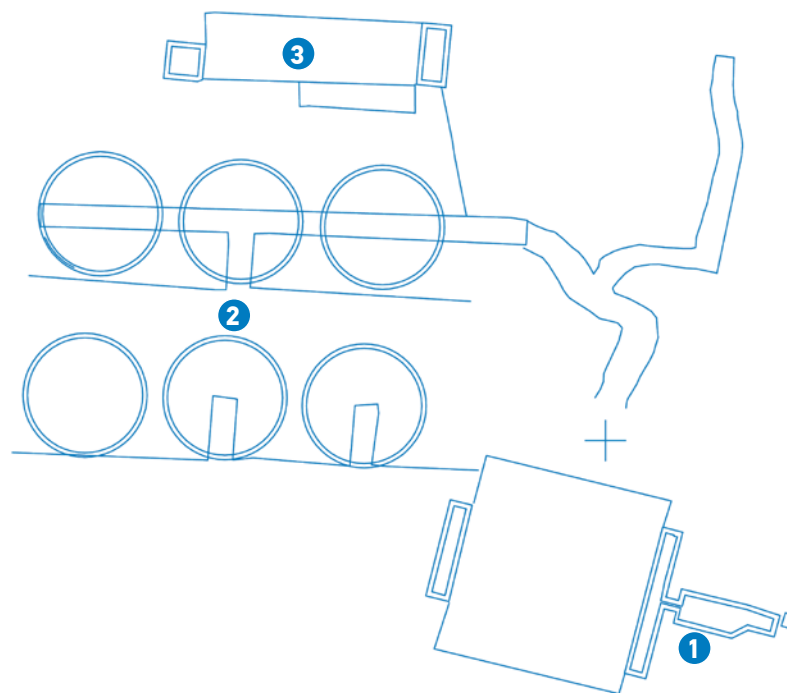

1. Pretratamiento
2. Lecho bacteriano
3. Decantación secundaria

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.