

EDAR Villaconejos

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Villaconejos

EN SERVICIO DESDE

2000

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
1.488 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
4.340 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Pozo de gruesos
- Desbaste, dos líneas, una de proceso con tamiz automático fino y otra de by-pass con reja de limpieza manual
- Desarenado
- Aliviadero
- Decantación primaria
- Tratamiento biológico mediante biodiscos
- Decantación secundaria

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Depósito de almacenamiento de fangos

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

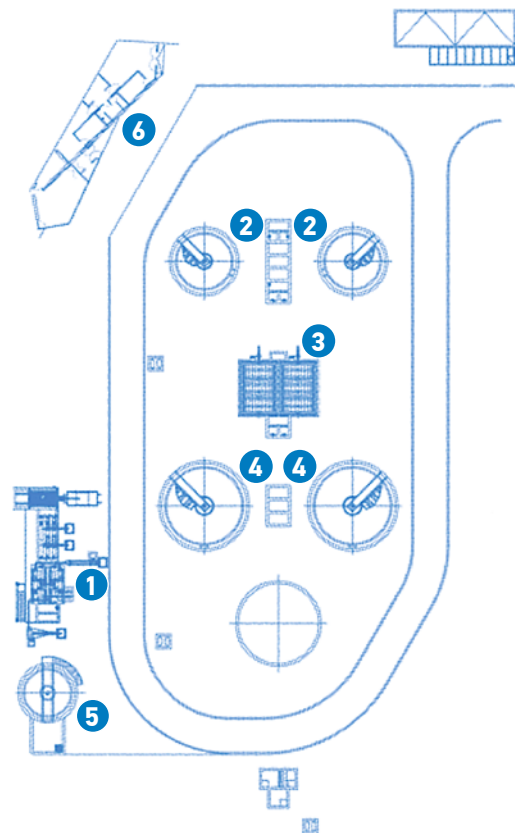

1. Pretratamiento
2. Decantación primaria
3. Tratamiento biológico.
4. Decantación secundaria
5. Espesamiento del fango
6. Edificio de control

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.