

EDAR Navalafuente

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO

Navalafuente

EN SERVICIO DESDE

1996

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
1.260 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
6.300 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Obra de llegada de agua con aliviadero de seguridad
- Pozo de eliminación de sólidos gruesos con cuchara bivalva
- Desbaste de grueso manual por los canales:
 - Canal de reja fina automática y manual
 - By-pass general
 - Canal de desarenado y desengrasado
- Tanque de oxidación biológica
- Decantador secundario

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesador de fangos
- Deshidratación de fangos

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

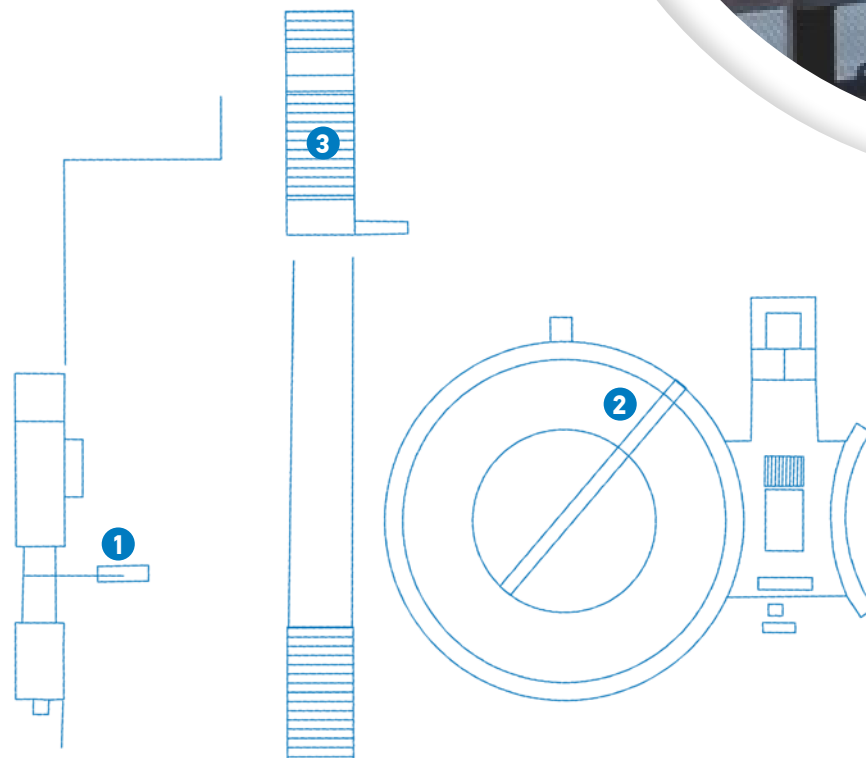

1. Pretratamiento
2. Tratamiento biológico-decantación secundaria
3. Edificio de control

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.