

EDAR Las Matas-Peñascales

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Las Matas y Los Peñascales

EN SERVICIO DESDE

1993

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
2.000 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
10.000 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Pretratamiento
- Filtros biológicos
- Decantadores

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesado de fangos
- Secado de fangos

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

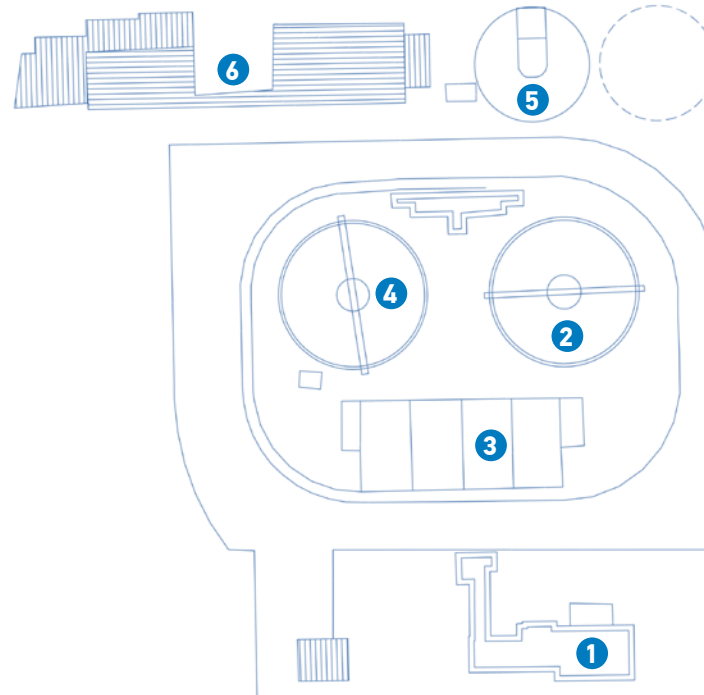

1. Pretratamiento
2. Decantación primaria
3. Tratamiento biológico
4. Decantación secundaria
5. Digestión del fango
6. Edificio de control

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.